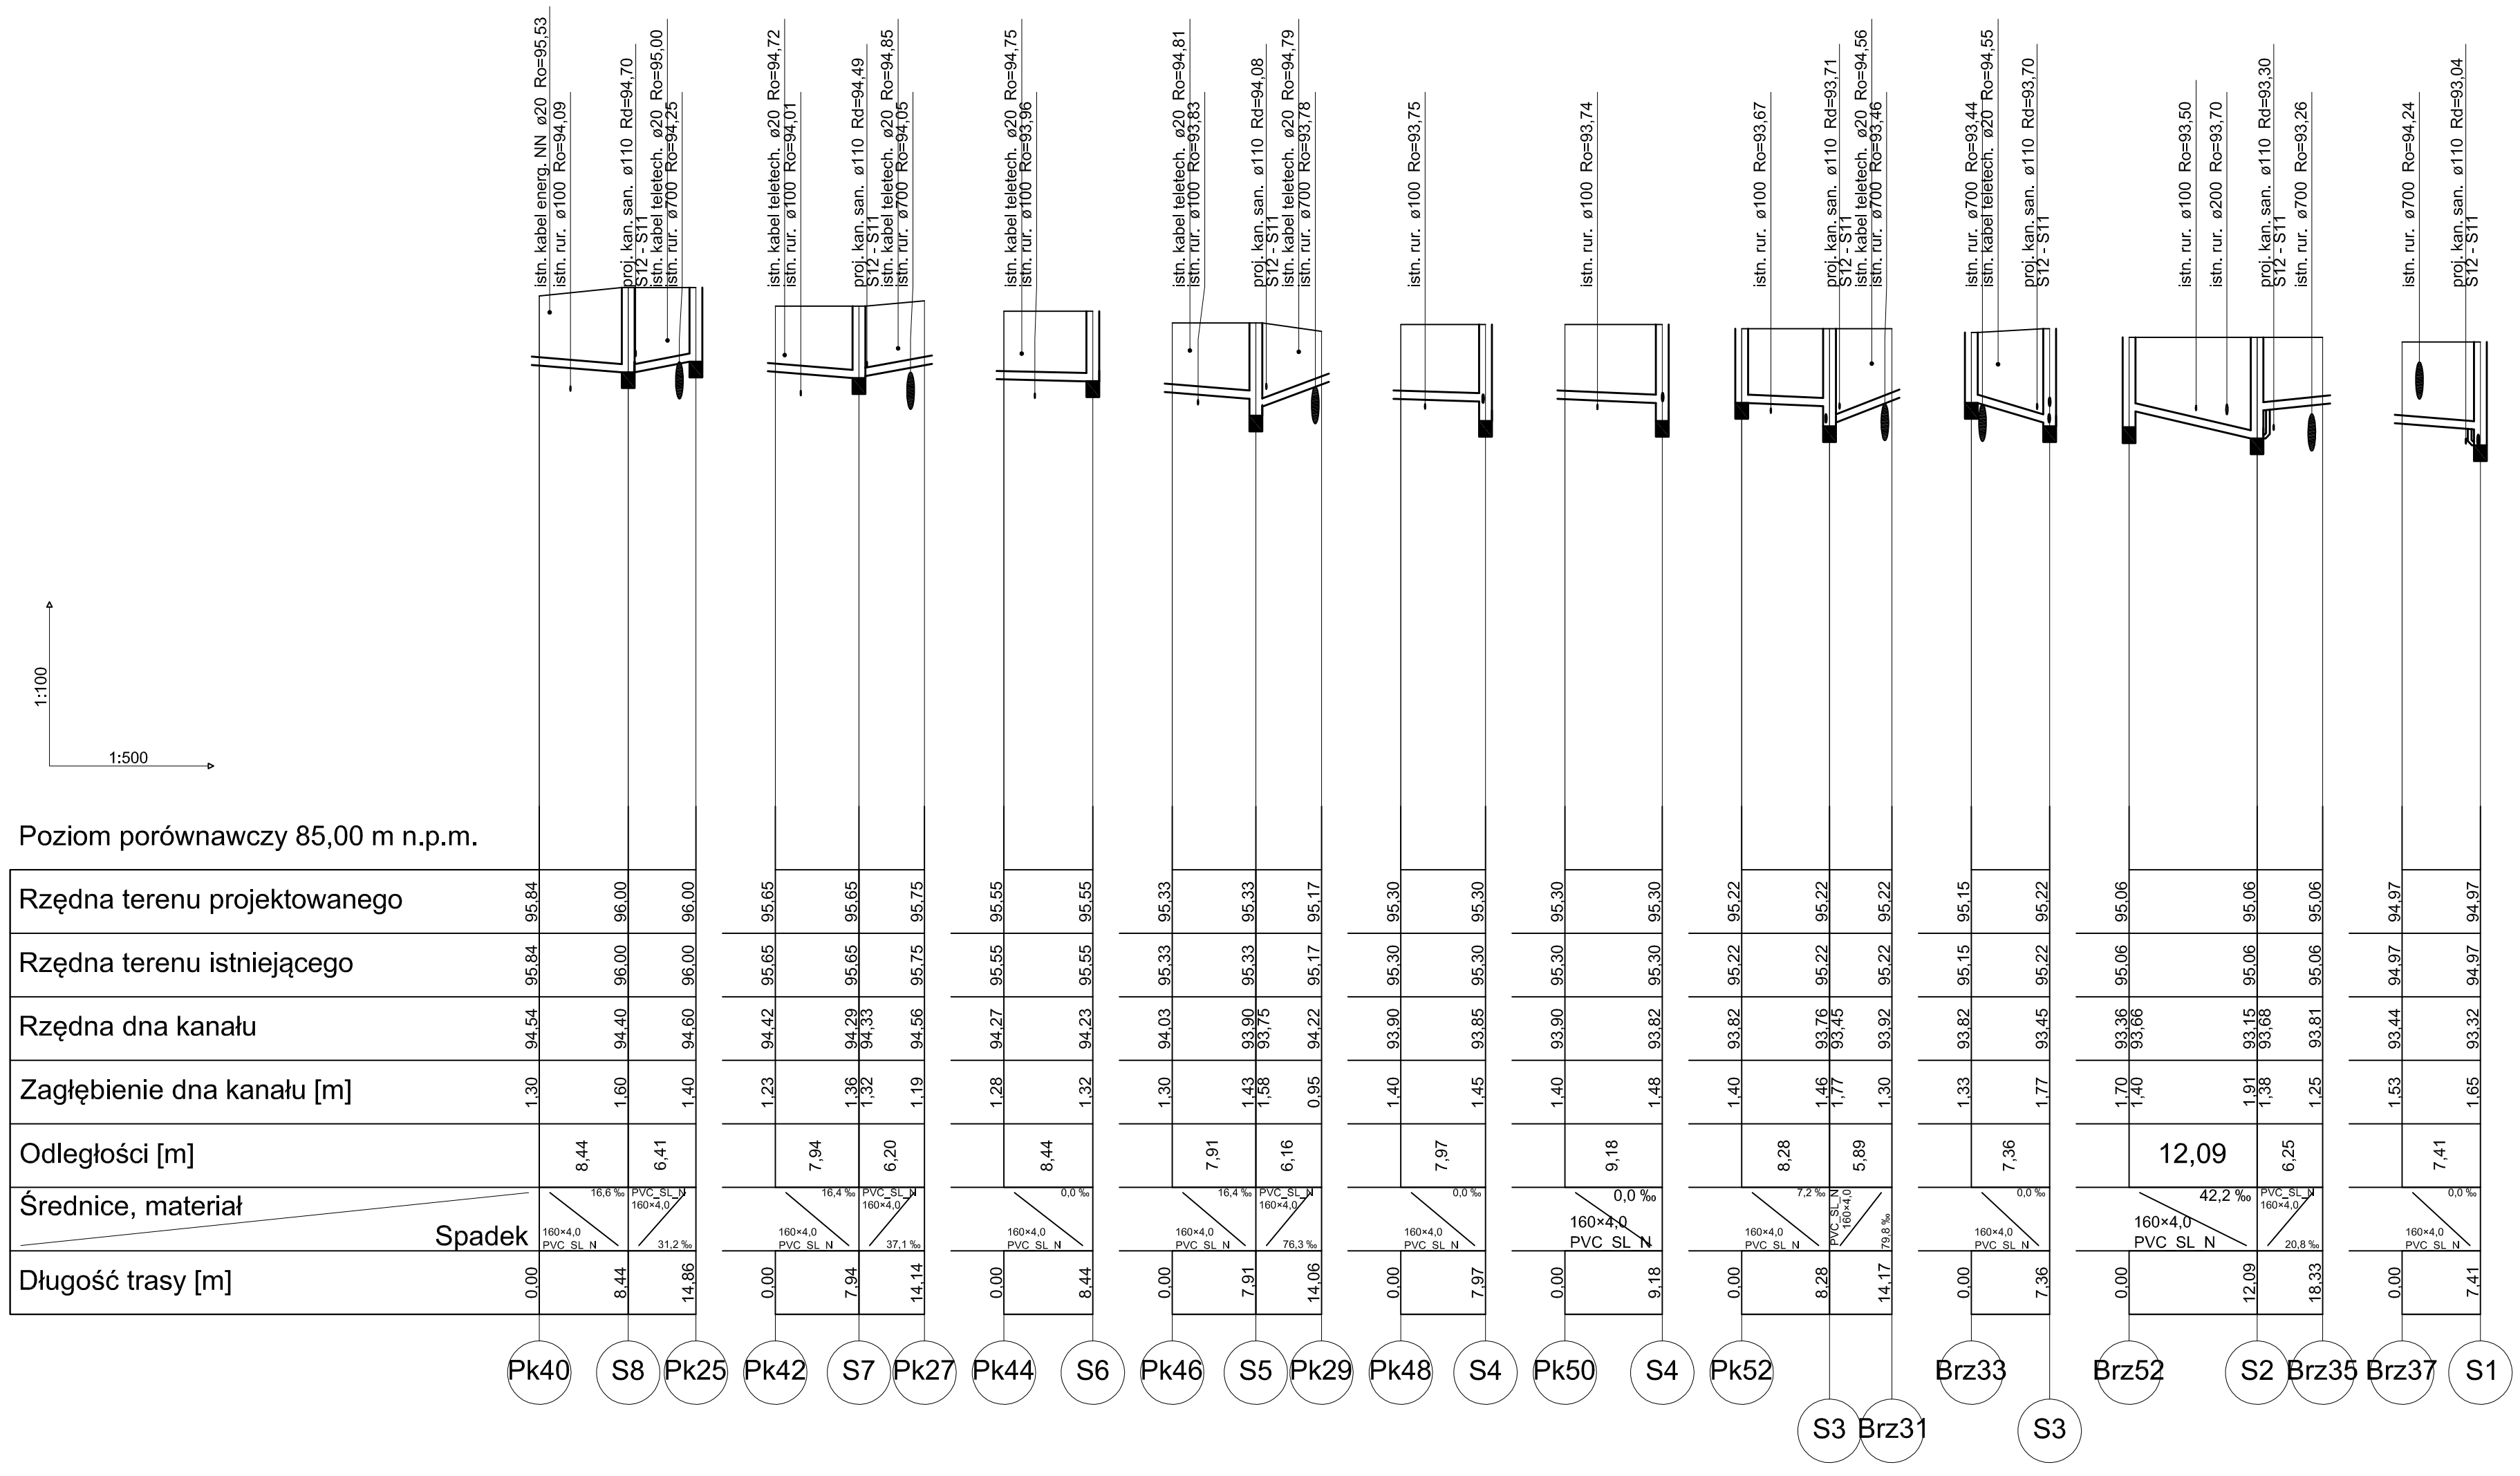
istn. kabel energ. NN ø20 Rz=95,53
istn. rur. ø100 Rz=94,09
proj. kan. san. ø110 Rd=94,70
S12 - S11
istn. kabel teletech. ø20 Rz=95,00
istn. rur. ø700 Rz=94,25
istn. kabel teletech. ø20 Rz=94,72
istn. rur. ø100 Rz=94,01
proj. kan. san. ø110 Rd=94,49
S12 - S11
istn. kabel teletech. ø20 Rz=94,85
istn. rur. ø700 Rz=94,05
istn. kabel teletech. ø20 Rz=94,75
istn. rur. ø100 Rz=93,96
istn. kabel teletech. ø20 Rz=94,81
istn. rur. ø100 Rz=93,83
proj. kan. san. ø110 Rd=94,08
S12 - S11
istn. kabel teletech. ø20 Rz=94,79
istn. rur. ø700 Rz=93,78
istn. rur. ø100 Rz=93,75
istn. rur. ø100 Rz=93,74
istn. rur. ø100 Rz=93,67
proj. kan. san. ø110 Rd=93,71
S12 - S11
istn. kabel teletech. ø20 Rz=94,56
istn. rur. ø700 Rz=93,46
istn. rur. ø700 Rz=93,44
istn. kabel teletech. ø20 Rz=94,55
proj. kan. san. ø110 Rd=93,70
S12 - S11
istn. rur. ø100 Rz=93,50
istn. rur. ø200 Rz=93,70
proj. kan. san. ø110 Rd=93,30
S12 - S11
istn. rur. ø700 Rz=93,26
istn. rur. ø700 Rz=94,24
proj. kan. san. ø110 Rd=93,04
S12 - S11
1:100
1:500
Poziom porównawczy 85,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
160×4,0 PVC SL N
160×4,0 PVC SL U
18,6 ‰
31,2 ‰
16,4 ‰
37,1 ‰
0,0 ‰
16,4 ‰
76,3 ‰
0,0 ‰
0,0 ‰
7,2 ‰
79,8 ‰
0,0 ‰
42,2 ‰
20,8 ‰
0,0 ‰
Pk40 S8 Pk25 Pk42 S7 Pk27 Pk44 S6 Pk46 S5 Pk29 Pk48 S4 Pk50 S4 Pk52 S3 Brz31 Brz33 S3 Brz52 S2 Brz35 Brz37 S1

| | | |