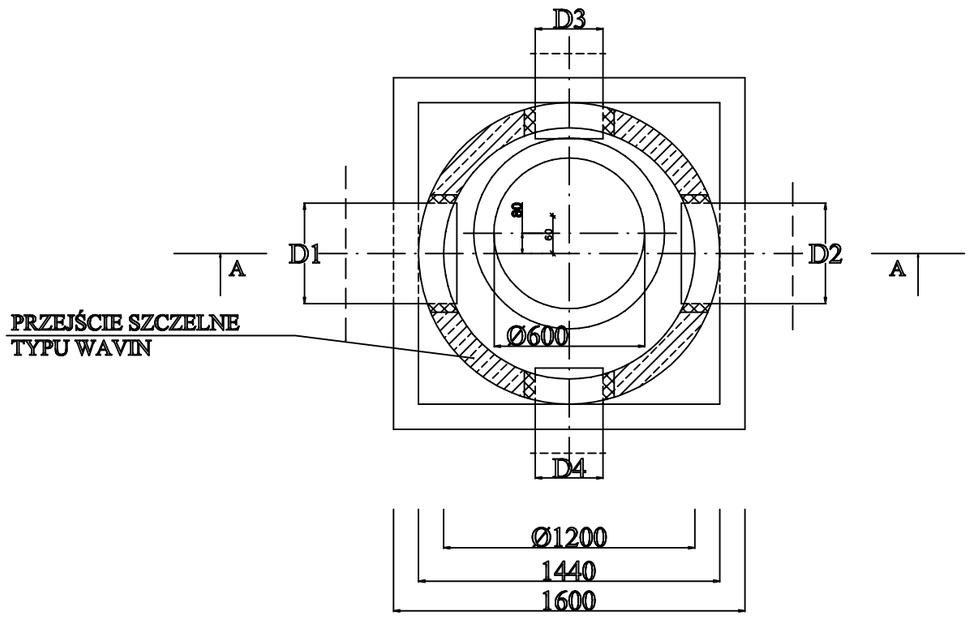

PRZEKRÓJ A-A

SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2,D3 D4,D5 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D2 D1	S 25.18	114,23	112,43	112,43	1800	170	1500	200,160	1200	3
D3 D2 D1	S 25.19	114,27	111,67	111,79	2600	360	2000	250,250 160	1200	4
D2 D3 D1	S 25.20	114,18	111,84	111,96	2340	80	2000	250,250 160	1200	4
D2 D3 D1	S 25.21	114,10	111,99	112,11	2110	370	1500	250,250 160	1200	3
D3 D2 D1	S 25.22	114,08	112,13	112,25	1950	210	1500	250,250 160	1200	3
D2 D1	S 25.23	114,10	112,50	----	1600	360	1000	250,200	1200	2
D2 D1	S 25.24	114,45	112,85	----	1600	360	1000	200,200	1200	2
D2 D1	S 25.25	114,89	113,29	113,29	1600	360	1000	200,160	1200	2

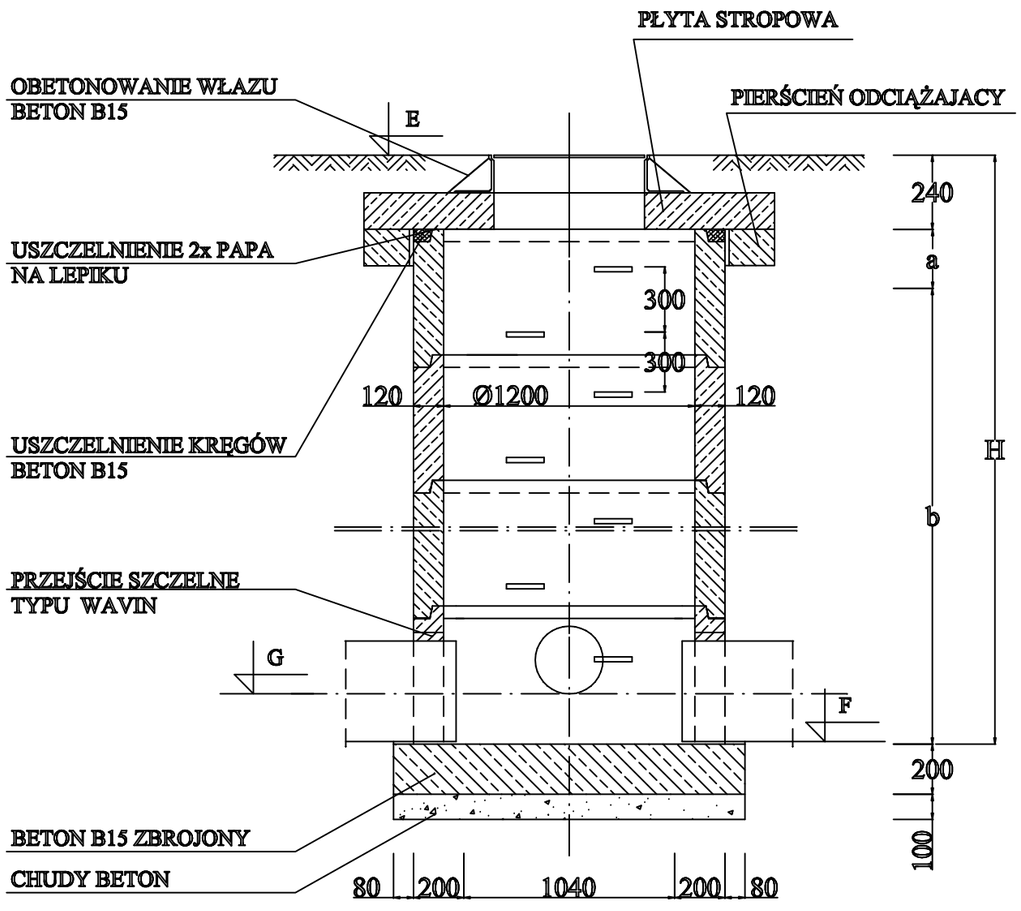

PRZEKRÓJ A-A
bez pierścienia odciążajacego

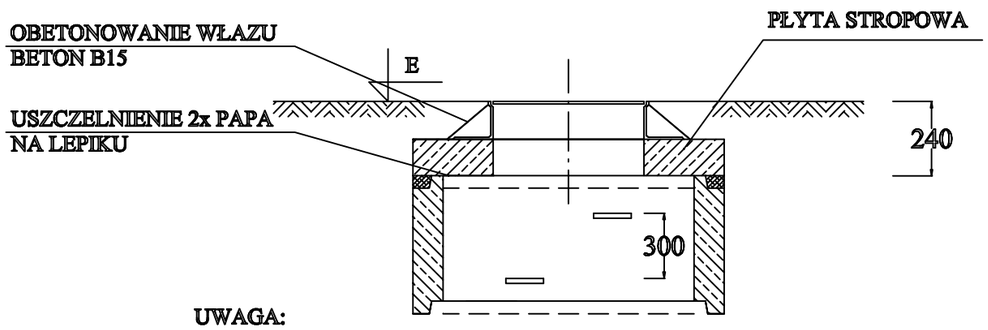

UWAGA:

1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrodowa (do 20-go Stycznia) w Radziejowie*	
TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR S25.18 - S 25.25*	

BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	21.2
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			