

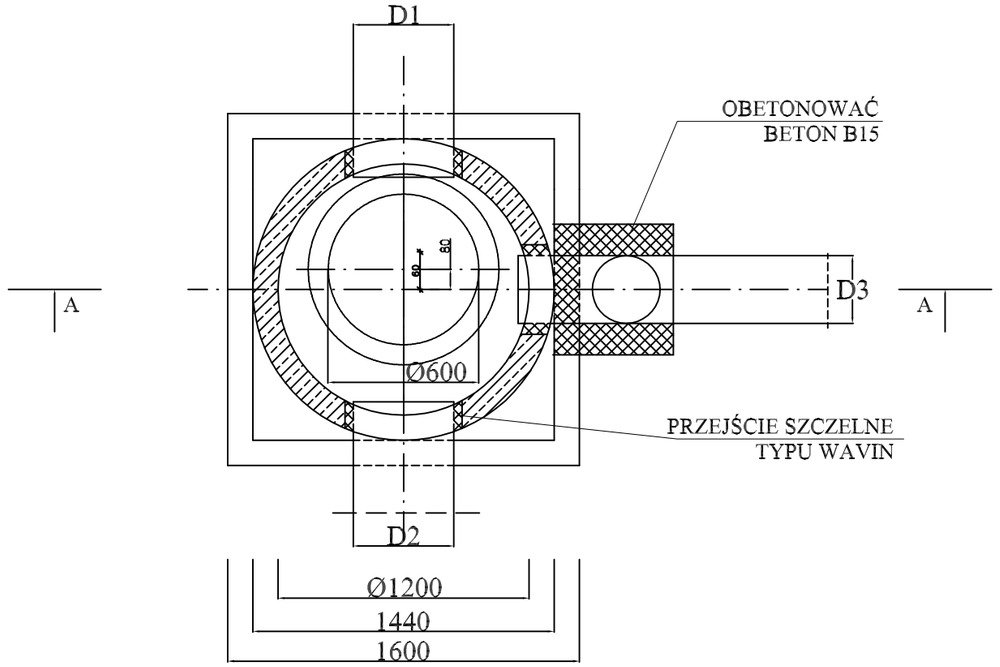


SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2 D3 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D2 D3 D1	S 0	101,81	97,61	98,66	4200	460	3500	300,300 250	1200	7
D2 D3 D1	S 9	104,95	102,75	103,78	2200	460	1500	200,200 160	1200	3

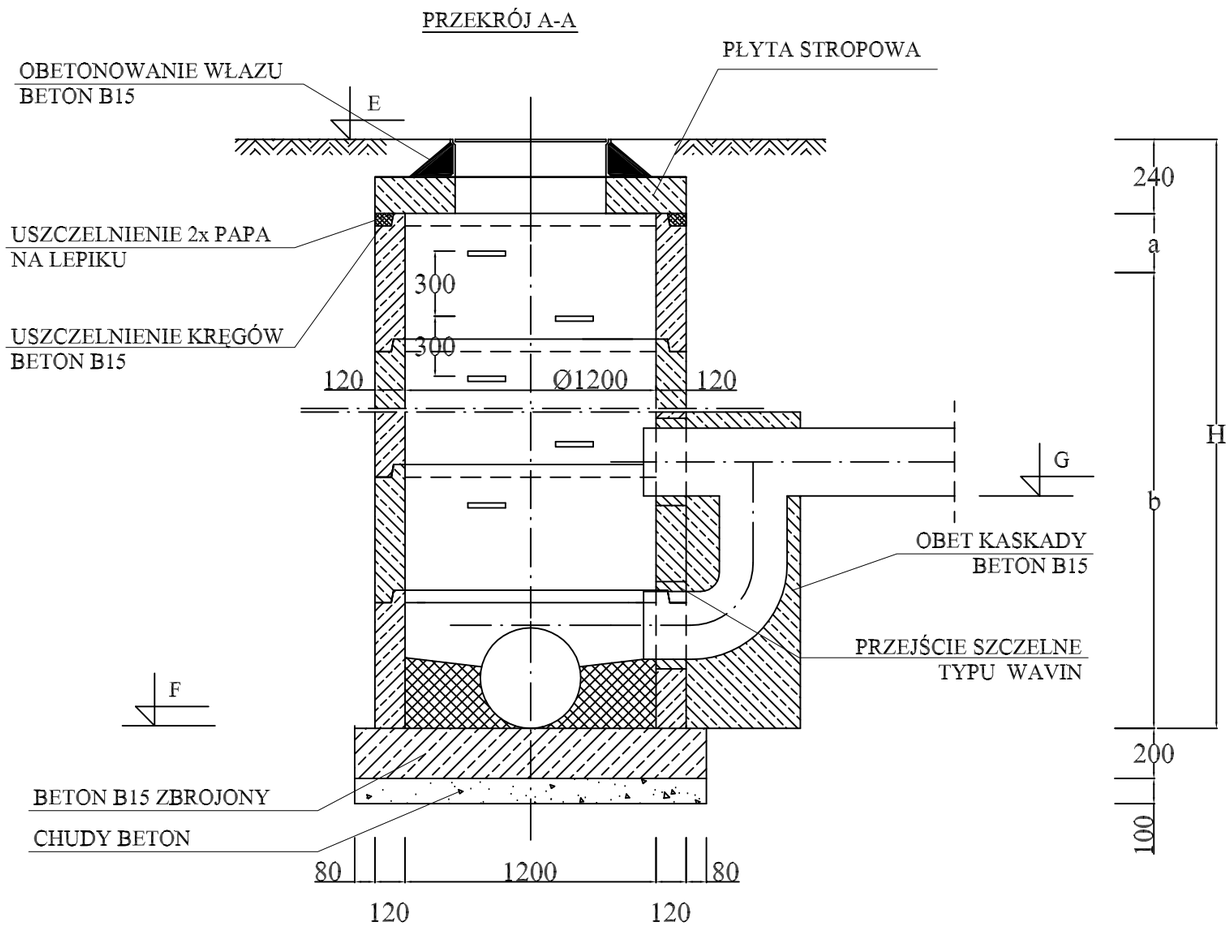

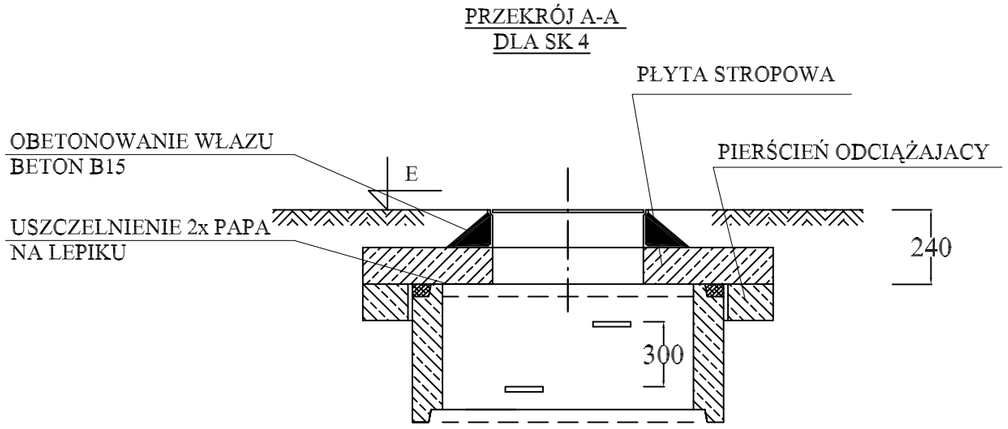

UWAGA:
1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego 40T
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w Radziejowie* *PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN 250/200 W UL. OBJEZDNA*	
TREŚĆ RYS.: *STUDNIA KANALIZACYJNA KASKADOWA DN 1200 nr S 0*	

BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWAŁ	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 I25/88 WK	*10.2007r*		Nr kolejny	
KREŚLIŁ	*Wojciech Kurlapski*		*10.2007r*		Nr rysunku	12
OPRACOWAŁ	*Wojciech Kurlapski*		*10.2007r*			