

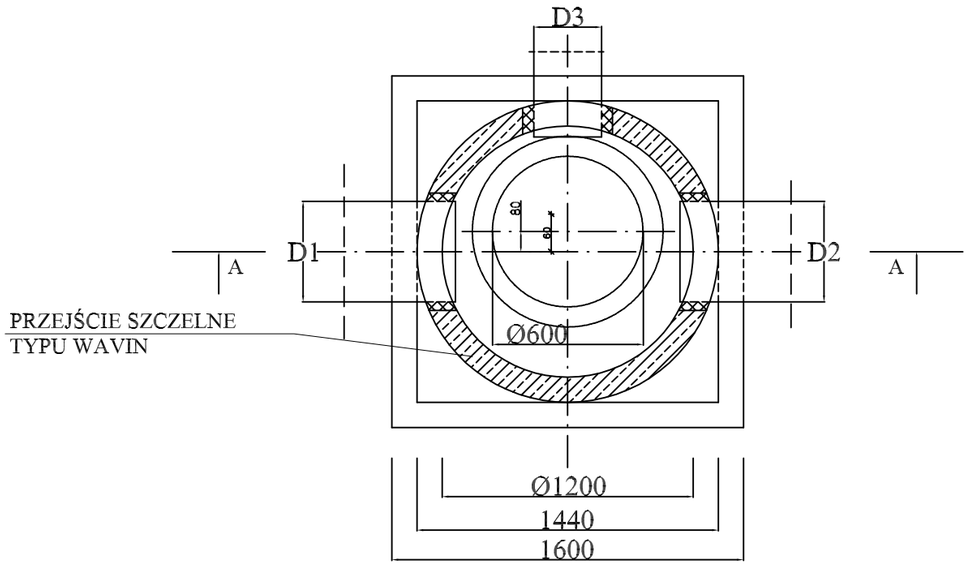


SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2 D3 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D2 D3 D1	S 11	103,35	100,64		2710	470	2000	200,200 160	1200	4
D2 D4 D3 D1	S 12	104,58	102,33		2250	10	2000	200,200 160,200	1200	4
D2 D3 D1	S 13	105,52	103,27		2250	10	2000	200,200 160	1200	4
D1 D2	S 14	106,95	104,70		2250	10	2000	200,160	1200	4
D1	K	107,21	105,61		1600	360	1000	160	1200	2

PRZEKRÓJ A-A

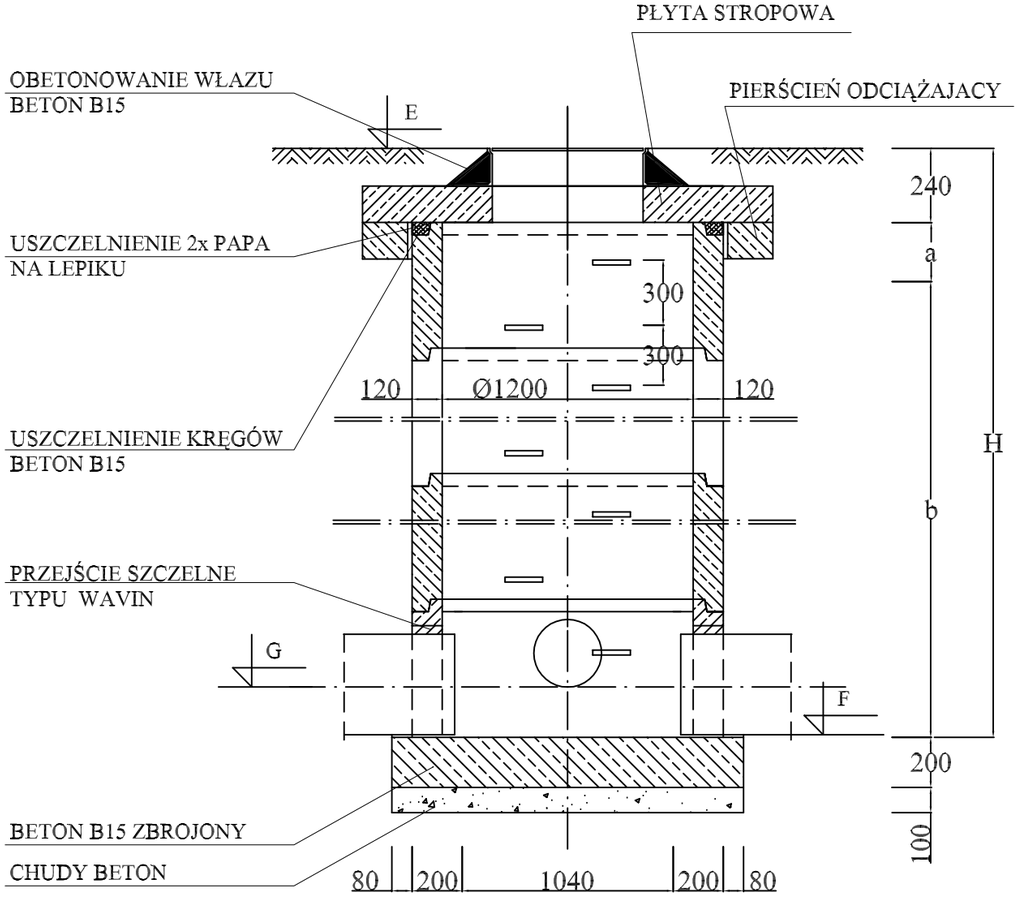

PRZEKRÓJ A-A
bez pierścienia odciążajacego

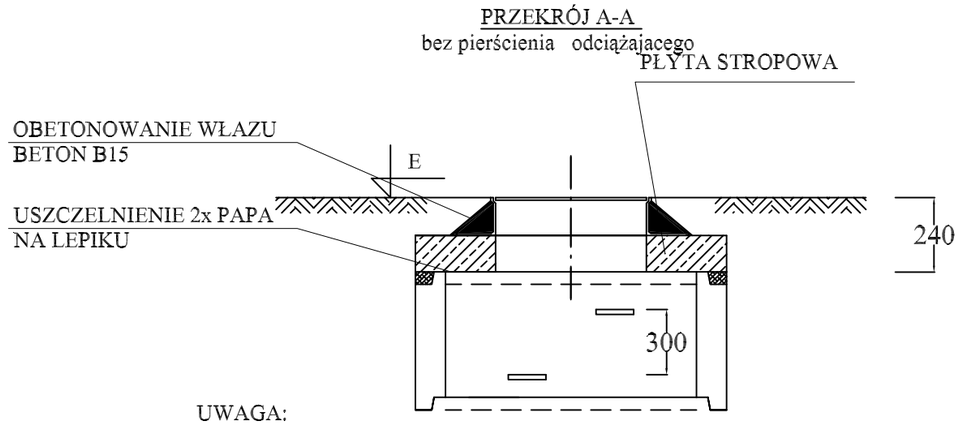

UWAGA:
1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94

TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w Radziejowie*
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN 200 W UL. DOLNA

TREŚĆ RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR 11 – 14 i K*

BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWAŁ	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	*10.2007r*		Nr kolejny	
KREŚLIŁ	*Wojciech Kurlapski*		*10.2007r*		Nr rysunku	14
OPRACOWAŁ	*Wojciech Kurlapski*		*10.2007r*			