


- UWAGI:
1. Rzędne z projektu sprawdzić w terenie
  2. Na skrzyżowaniach rurociągu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, na kabłe nałożyć rury osłomowe dwudzielne AR-OT 110 o długości L=1,5 m
  3. W miejscach kolizji rurociągu z kablami i rurami prace prowadzić ręcznie
  4. Rurociągi wykonać z rur PCV kielichowych
  5. Rurociągi układać na podsypce piaskowej h = 10 cm
  6. Wykopy zasypywać warstwami oraz zagęszczać do stanu pierwotnego.
  7. Studnie w ulicach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 400
  8. Studnie w trawnikach i chodnikach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 125


Nr dz.	7,50		1,75	114,83	116,58
	7,50	PCV 160	15,0%	2,04	113,70
	0,00		2,16	113,58	115,74

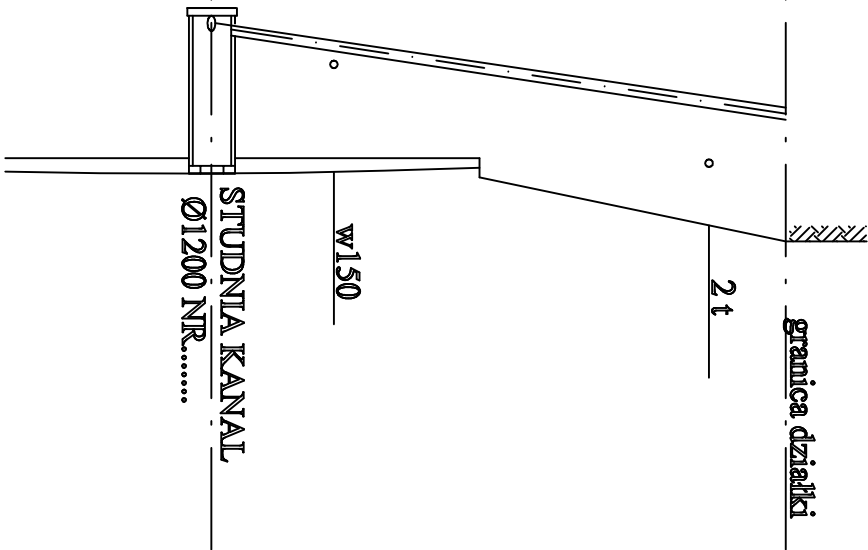

Nr działki:  
1230

9. W miejscach gdzie przykrycie rurociągu jest poniżej strefy przemarzania gruntu, rurociąg ocieplić warstwą keramzytu o grubości 20 cm i szerokości min 60 cm. Całość zabezpieczyć warstwą papy mineralizującej, również po bokach ocieplenia.
10. Spadek rur kanalizacyjnych przylączy - wymilkowy.
11. Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.
12. Po ułożeniu rurociągów zainwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem wykopu.

Nr dz.	6,00		1,75	114,83	116,58
	6,00	PCV 160	10,0%	2,30	114,23
	0,00		2,42	114,11	116,53

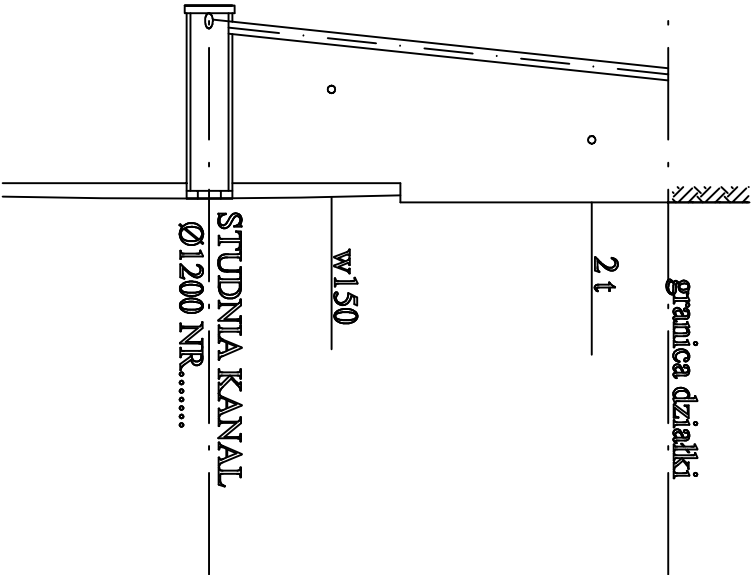

Nr działki:  
1229

OPRACOWA?	Wojciech Kurlapski		12.2005r		
KRE?LI?	Wojciech Kurlapski		12.2005r		
PROJEKTOWA?	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	12.2005r		
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA
TRE?? RYS.: PRZY??CZA KANALIZACYJNE DO DZIA?EK NR 1229 I 1230					
TEMAT: Kanalizacja sanitarna w ul. Szkolna w Radziejowie PROFIL PRZY??CZY KANALIZACJI SANITARNEJ PCV 160					
Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytmia 53/94					
P U H					
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA
PROJEKTOWA?	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	12.2005r		
KRE?LI?	Wojciech Kurlapski		12.2005r		
OPRACOWA?	Wojciech Kurlapski		12.2005r		
14.4					