


PRZĘCIE A-A

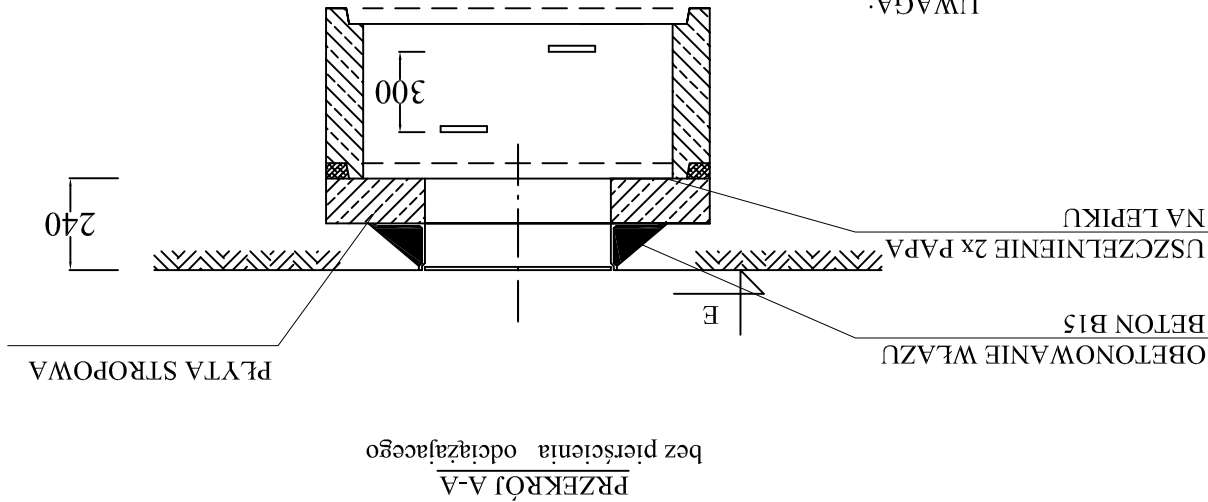

UWAGA:

1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażać we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94				
	TEMAT: Kanaalizacja sanitarna w ul. 9-go Maja w Radziejowie				
BRANŻA	IMIŃ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA
PROJEKTOWAŁ	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125/88 WK	12.2005r		Nr kolejny
KREŚLIŁ	Wojciech Kurłapski		12.2005r		Nr rysunku
OPRACOWAŁ	Wojciech Kurłapski		12.2005r		17.2