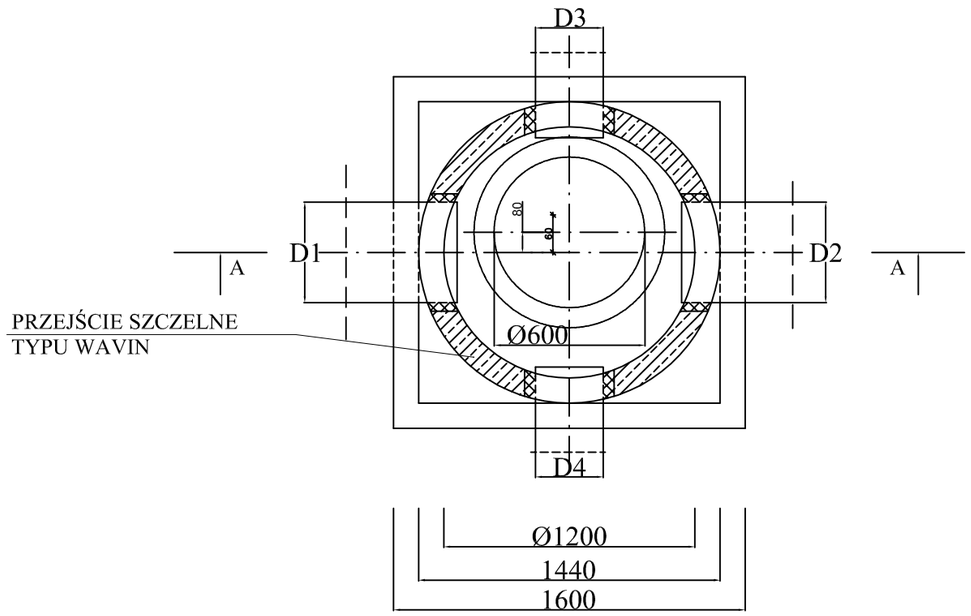

PRZEKRÓJ A-A

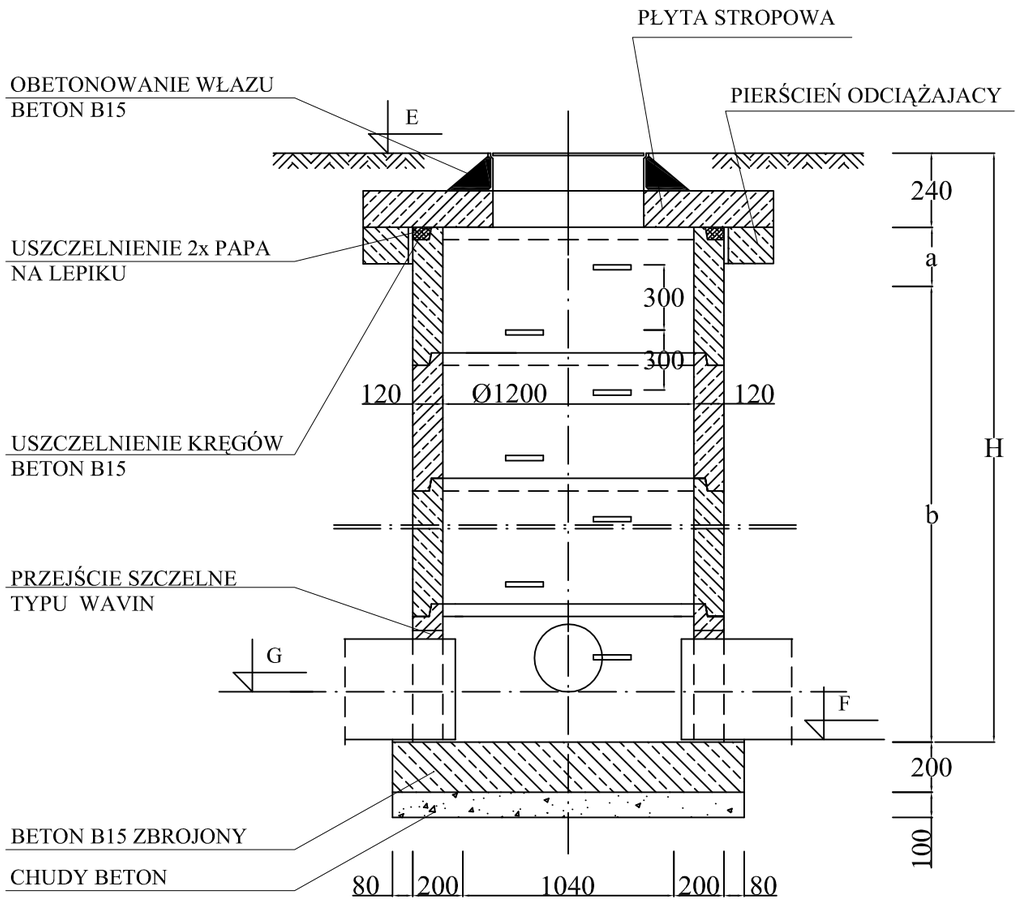

SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2,D3 D4,D5 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D2 D1	S 54	117,74	114,95		2790	50	2500	200,200	1200	5
D2 D3 D1	S 55	117,69	114,89	114,99	2800	60	2500	200,200 160	1200	5
D3 D2 D1	S 56	117,50	114,83	114,93	2670	430	2000	200,200 160	1200	4
D3 D2 D1	S 57	117,40	114,73	114,83	2670	430	2000	200,200	1200	4
D2 D1	S 58	117,40	114,68		2720	480	2000	200,200	1200	4
D3 D2 D1	S 59	116,90	114,65	114,75	2250	10	2000	200,200 160	1200	4
D2 D1	S 60	116,40	114,23		2170	430	1500	200,200	1200	3
D2 D1	S 61	116,00	113,43		2570	330	2000	200,200	1200	4
D3 D2 D1	S 62	113,40	111,00	111,10	2400	160	1500	200,200 160	1200	3
D3 D2 D1	S 63	111,90	109,70	109,80	2200	160	1500	200,200 160	1200	3
D3 D2 D1	S 64	110,97	108,40	108,50	2570	330	2000	250,200 200	1200	4
D2 D1	S 65	109,90	107,29		2610	370	2000	250,250	1200	4

PRZEKRÓJ A-A
bez pierścienia odciążajacego

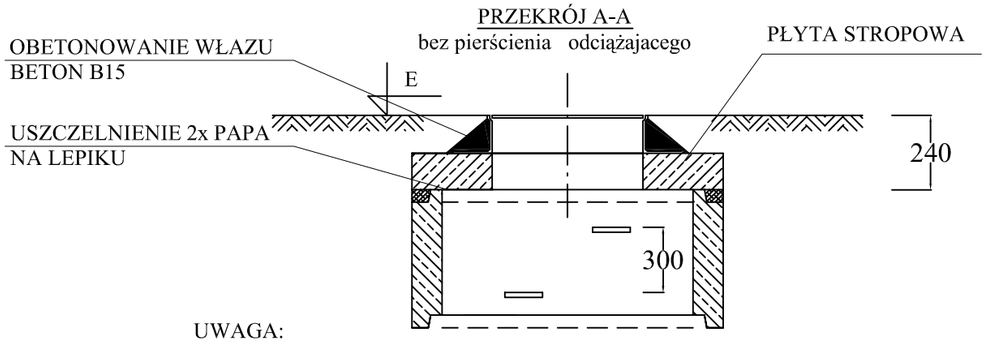

UWAGA:
1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94					
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. Targowa w Radziejowie*						
TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR S54 - S65*						
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 I25/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	12
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			