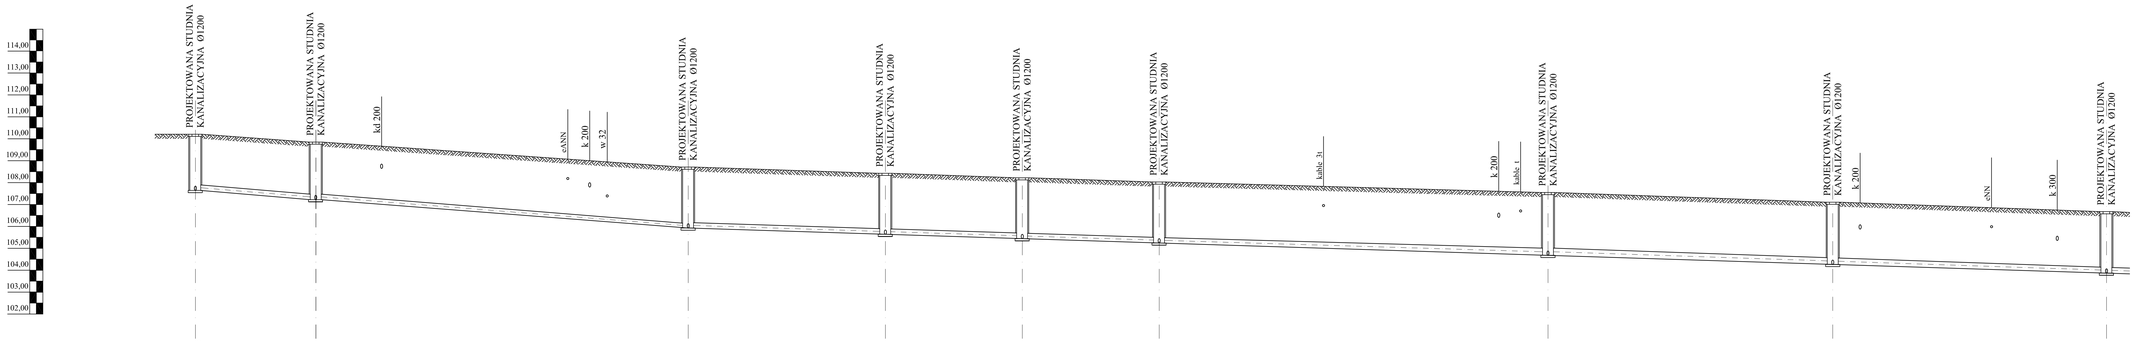

PP 97,00 m npm

RzQdna terenu	mnpm	
RzQdna dna rurociagu	mnpm	
Zag?Qbienie	m	
Materia?	Spadek	%
Odleg?o£µ	m	
Oznaczenie		

	S67	S66.1	S66	S68	S69	S70	S71	S72	S73
WŁAZ. PROJEKANL. Ø600 P.POŻARNA (2)?.?3965	109,28								
WŁAZ. PROJEKANL. Ø600 Z ZAŚLEPKĄ (2)?.?3??	107,63	109,84							
WŁAZ. PROJEKANL. Ø600 Z ZAŚLEPKĄ (2)?.?1?0?0?0??	7,37	107,22	108,20						
WŁAZ. PROJEKANL. Ø600 Z ZAŚLEPKĄ (2)?.?1?0?0?0??		2,62	105,91	108,42					
WŁAZ. PROJEKANL. Ø600 Z ZAŚLEPKĄ (2)?.?1?0?0?0??			2,79	105,63	108,22				
WŁAZ. PROJEKANL. Ø600 Z ZAŚLEPKĄ (2)?.?1?0?0?0??				2,59	105,43	108,02			
WŁAZ. PROJEKANL. Ø600 Z ZAŚLEPKĄ (2)?.?1?0?0?0??					2,79	105,23	107,50		
WŁAZ. PROJEKANL. Ø600 Z ZAŚLEPKĄ (2)?.?1?0?0?0??						2,79	104,71	106,46	106,50
WŁAZ. PROJEKANL. Ø600 P.POŻARNA (2)?.?1?0?0?0??							2,79	2,84	103,70
WŁAZ. PROJEKANL. Ø600 Z ZAŚLEPKĄ (2)?.?1?0?0?0??									2,80
		3,72%		3,82%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%
		PCV250	PCV250	PCV300	PCV300	PCV250	PCV250	PCV250	PCV250
	0,00	11,00	11,00	45,00	63,00	75,00	87,00	122,00	148,00	173,00
		11,00	34,00	18,00	12,00	12,00	35,00	26,00	25,00

UWAGI:
1. Rzędne z projektu sprawdzić w terenie
2. Na skrzyżowaniach rurociągu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, na kable nałożyć rury osłonowe dwudzielne AROT 110 o długości L=1,5 m
3. W miejscach kolizji rurociągu z kablami i rurami prace prowadzić ręcznie
4. Rurociągi wykonać z rur PCV kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.
5. Rurociągi układać na podsypce piaskowej h = 10 cm
6. Wykopy zasypywać warstwami oraz zagęszczać do stanu pierwotnego.
7. Studnie w ulicach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 400 z wkładka tłumiącą
8. Studnie w trawnikach i chodnikach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 125
9. W miejscach gdzie przykrycie rurociągu jest poniżej strefy przemarzania gruntu, rurociąg ocieplić wartrstwą keramzytu o grubości 20 cm i szerokości min 60 cm. Całość zabezpieczyć warstwą papy mineralizującej, również po bokach ocieplenia.
11. Na całej długości prowadzonych prac wymienić grunt przed ułożeniem rurociągu.

PUH	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94					
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. Kościuszki w Radziejowie cz. 1 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ PCV 250/300*						
TRE?? RYS.: *ODCINEK OD STUDNI S 66 - S 73*						
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:100/1:200
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABQ/IA-8306/5 125/88, 104	*12.2005r.*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r.*		Nr rysunku	11.1
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r.*			