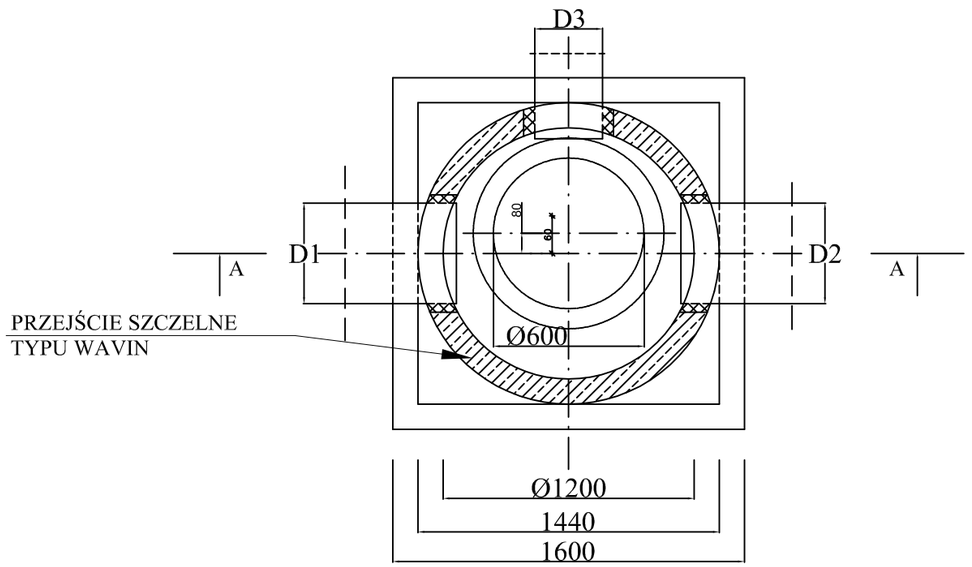

SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2 D3 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D3 D1 D2	S 78	105,85	102,90	103,05	2950	210	2500	300,300 160	1200	5
D3 D1 D2	S 79	105,87	103,10	103,25	2770	30	2500	300,300 160	1200	5
D3 D1 D2	S 80	105,85	103,17	103,32	2680	440	2000	300,300 160	1200	4
D3 D1 D2	S 81	105,70	103,30	103,45	2400	160	2000	300,300 160	1200	4
D3 D1 D2	S 82	106,08	103,46	103,50	2620	380	2000	300,250 160	1200	4
D3 D1 D2	S 83	106,41	103,65	103,77	2790	50	2500	250,250 160	1200	5
D3 D1 D2	S 84	106,20	103,80	103,92	2400	160	2000	250,250 160	1200	4
D2 D1	S 85	106,30	104,00		2300	60	2000	250,160	1200	4

PRZEKRÓJ A-A

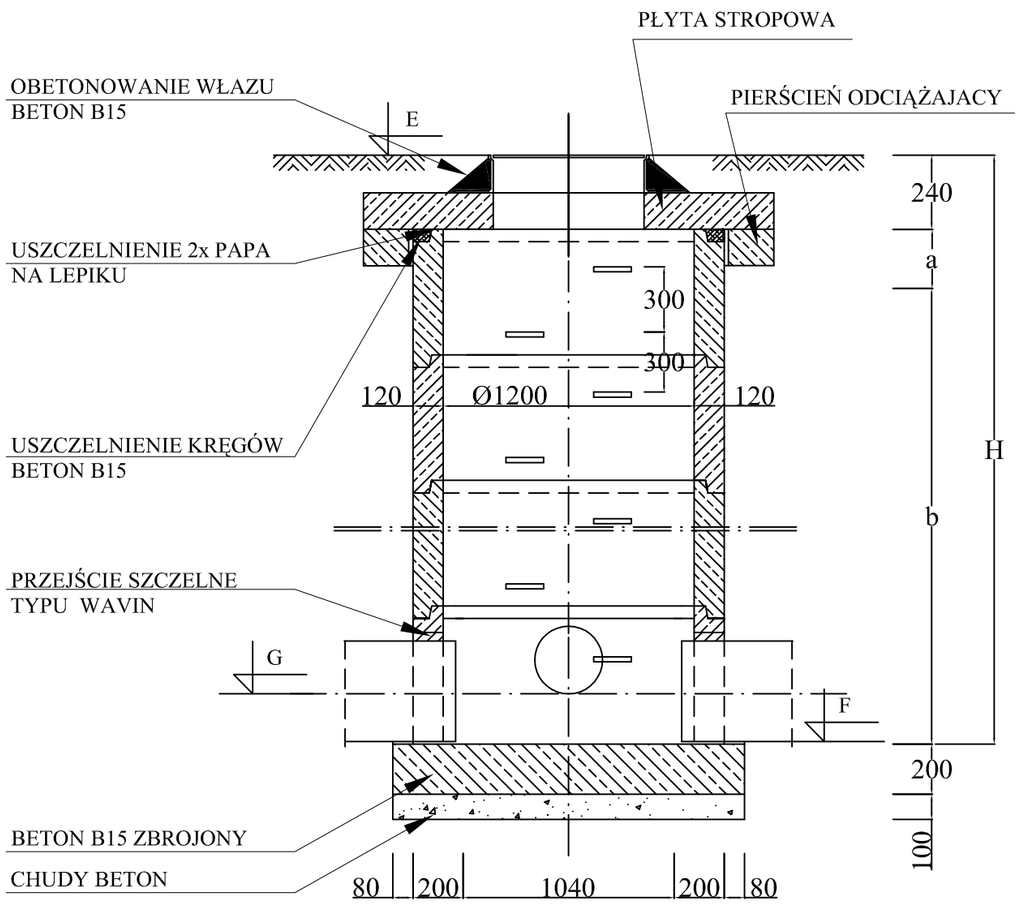

PRZEKRÓJ A-A
bez pierścienia odciążajacego
Dla studni S 83, 84, 85

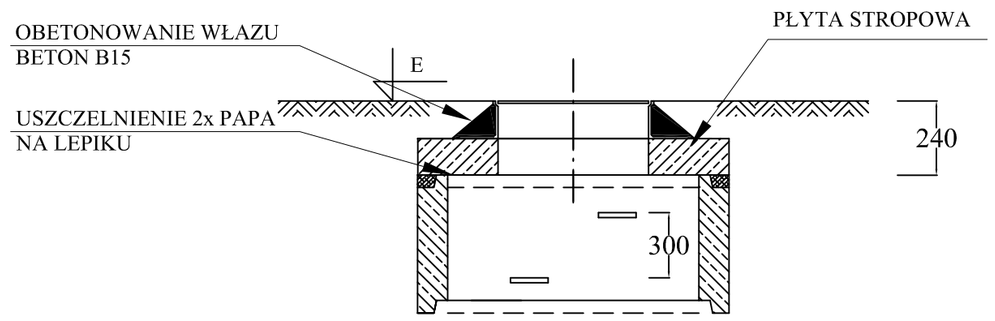

UWAGA:
1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. Ko£ciuszki w Radziejowie*	
TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN1200 NR 78 - 85*	

BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 I25/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	11.9
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			