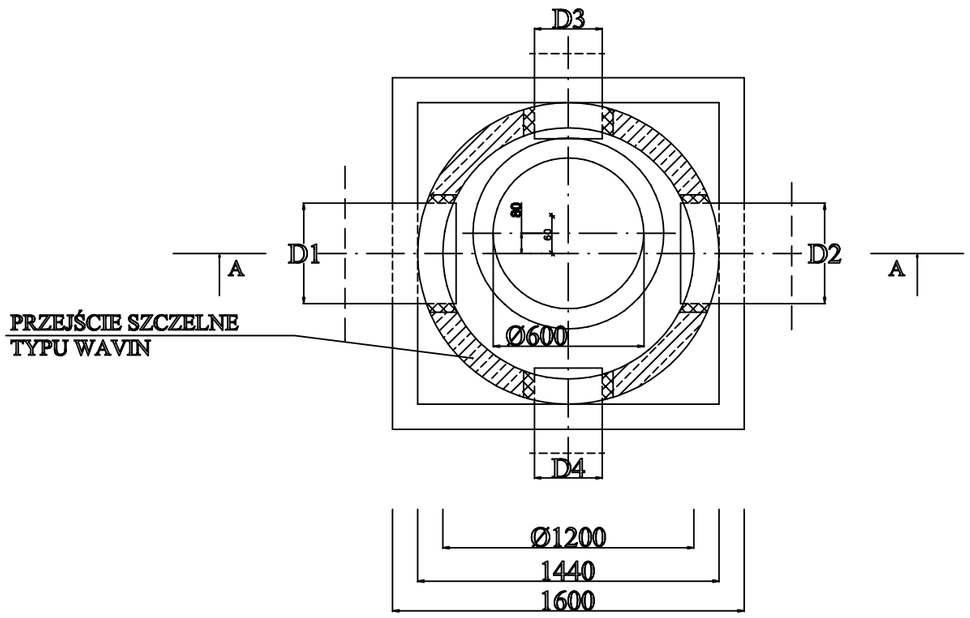

PRZEKRÓJ A-A

SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2,D3 D4,D5 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D2 — D1	S 33.1	104,88	102,35		2530	290	2000	200,200	1200	4
D2, D3, D4 — D1	S 33.2	105,74	103,35	103,45	2390	150	2000	200,200 160,160	1200	4
D2, D3, D4 — D1	S 33.3	106,33	104,05	104,15	2300	60	2000	200,200 160,160	1200	4
D2, D3 — D1	S 33.4	107,34	105,25	105,35	2090	350	1500	200,200 160,160	1200	3
D2, D3, D4 — D1	S 33.5	109,74	107,65		2090	350	1500	200,200 160	1200	3

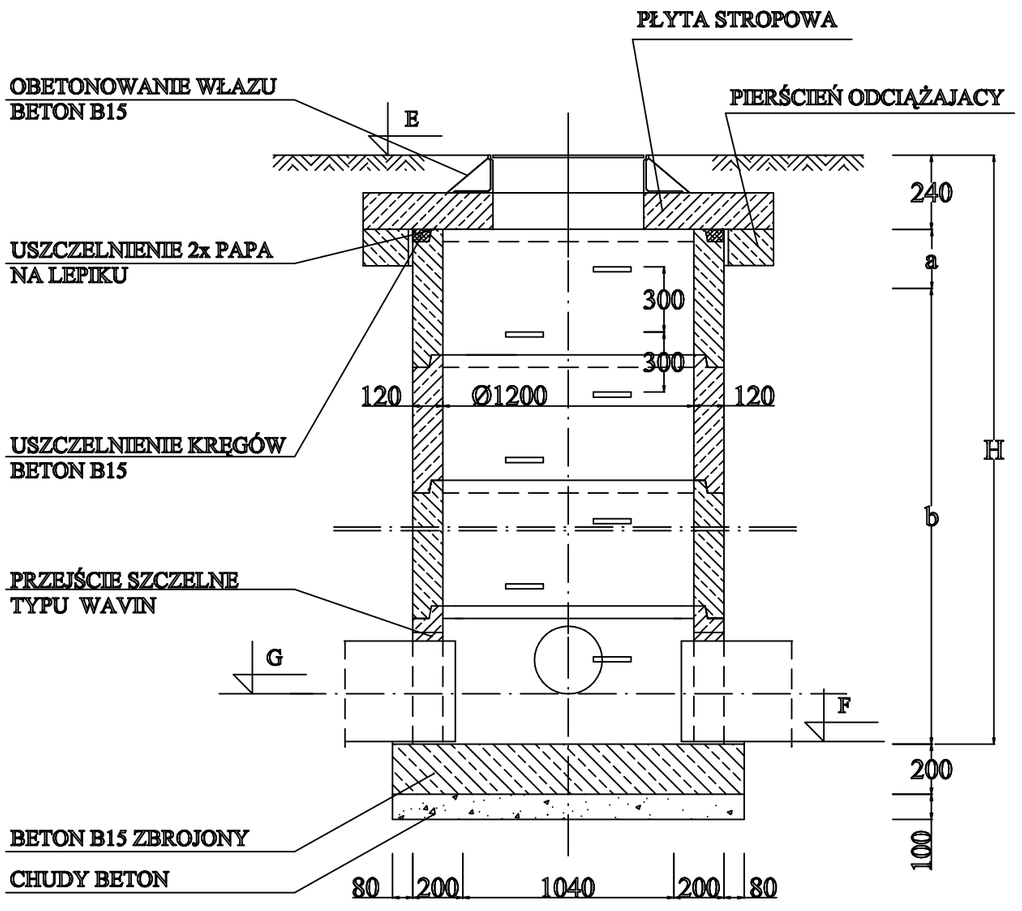

PRZEKRÓJ A-A
bez pierścienia odciążajacego

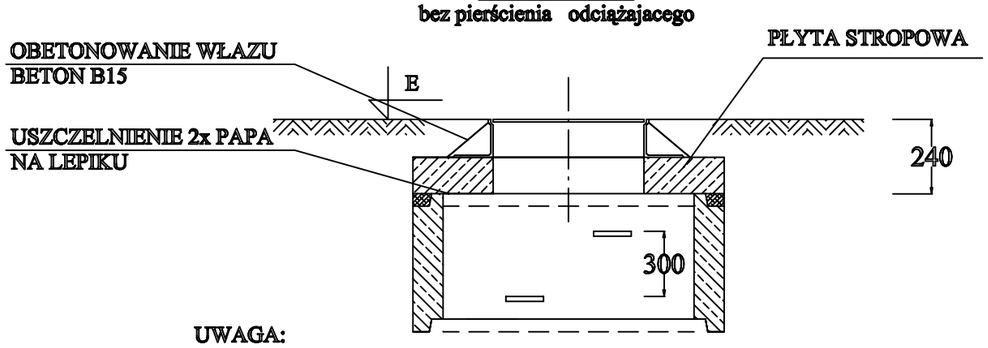

UWAGA:

1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

PUH	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94					
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowa w Radziejowie*						
TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR S33.1 - S33.5*						
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	16.2
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			